



Eulogiusstr. 8
88634 Herdwangen-Schönach

*Hagalís AG * Eulogiusstr. 8 * 88634 Herdwangen-Schönach*

Symbioceuticals Harmonizer GmbH
Jürgen Lueger
Gangsteig 2
A-5082 Grödig

15.06.2016

Kristallanalyse

Vergleichsstudie: Wasserqualität

Auswertung

Untersuchte Proben:

Symbioceuticals Harmonizer GmbH, Wasserprobe: Harmonizer Card

Innerhalb einer Vergleichsstudie, bei der insgesamt 2 Proben gezogen wurden, von denen hier 2 zur vergleichenden Auswertung kamen, wurde das spagyrische Kristallisat untersucht, welches aus der Flüssigphase und der Festphase der Proben gewonnen wurde.

Die Kristalle entstehen dabei aus der Extraktion des Destillatrückstandes, der zuvor verascht und calciniert wurde. Diese Kristallsalze werden mit dem Destillat vereinigt und auf Objektträger aufgebracht. Die Flüssigkeit wird bei Raumtemperatur zur Verdunstung gebracht. Dabei entstehen den Proben typisch zugeordnete Kristallbilder, die eine Aussage über die Qualität der Lebenskräfte der Proben erlauben.

Herstellung des Kristallisates im Überblick:

1. Destillation der Probe ohne Zusätze von Wasser oder sonstigen Lösungsmitteln bei niederen Temperaturen.
2. Gewinnung des Kristallsalzes aus dem Destillatrückstand durch Veraschung und Calcination
3. Vereinigung von Destillat und Kristallsalzen und anschließende Aufbringung auf Objektträger.

- Entstehung der typischen, den Proben zugehörigen Kristallbilder -

Die Kristallbilder sind aus derselben Probe jederzeit reproduzierbar und zeigen immer die den Proben typisch zugehörigen Kristallbilder.

Tabellarische Auswertung

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| PROBE: VOM: 15:06:2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | GESAMTBEWERTUNG | |
| Symbioceuticals Harmonizer GmbH Wasserprobe: Harmonizer Card | | | | | | | |
| Untersuchung der Kristallisate: | | | | | | | |
| | | | Gesamtbild | | | | |
| Bewertung | Ausbildung | Formen | Ausbreitung | Intensität | Gesamtpunktzahl | Note | Urteil |
| | von +3 bis -3 Punkten | von +3 bis -3 Punkten | von +3 bis -3 Punkten | von +3 bis -3 Punkten | von +12 bis -12 Punkten | 1 Beste – 6 Schlechteste | ausgezeichnet bis schädigend |
| Harmonizer Card | +2 | +2 | +1,5 | +1,5 | +7 | 2,0 | gut |
| Neutralprobe Bottighofen | +0,5 | -0,5 | 0 | -0,5 | +0,5 | 3,1 | befriedigend |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamtbewertung: | | | | | | | |
| Wasserprobe Harmonizer Card | Bei dieser Untersuchung zeigen sich hier hauptsächlich positive Qualitätsmerkmale. Es handelt sich hier um hochqualitatives naturnahes Wasser, welches für den alltägliche Gebrauch gut geeignet ist und daher wird die Probe mit 2,0 im oberen Feld der Benotungsskala eingereiht. | | | | | | |
| | | | | | | | |

Symbioceuticals Harmonizer GmbH, Wasserprobe: Harmonizer Card

Bei diesem Test wurden die Proben Leitungswasser Bottighofen neutral, und Harmonizer Card der Firma Symbioceuticals Harmonizer GmbH gegenübergestellt und ihre Qualität miteinander verglichen. Bei allen Proben handelt es sich um unterschiedliche, mit verschiedenen Wasseraufbereitungsmethoden behandelte Proben.

Alle Proben wurden exakt denselben Bedingungen unterworfen, so dass Fremdeinflüsse weitgehend ausgeschlossen werden konnten. Bei der hier untersuchten Probe handelt es sich um die Probe Harmonizer Card der Firma Symbioceuticals Harmonizer GmbH.

Während die Kristalle der Neutralprobe stark verdichtet waren, zeigen diese hier eine hohe Oberflächenbildung und eine bessere Verteilung über das gesamte Bild. Bei der Neutralprobe traten sehr viele 90° Winkelstrukturen auf, was hier nicht der Fall ist. Dies bedeutet, dass die Schadstoffinformationen neutralisiert werden konnten. Hier sind vornehmlich 60° Winkelstrukturen zu finden. Dies bedeutet, dass eine Annäherung an eine Quellwasserqualität stattgefunden hat. Die Oberflächenbildung der Kristalle hat gegenüber der Neutralprobe stark zugenommen, was auf eine gute Erhöhung der Bioverfügbarkeit der Mineralien in der Probe hindeutet. Die Probe ist so besser als Lebensmittel zur Versorgung mit Spurenelementen und Mineralien geeignet als die Neutralprobe. Gleichzeitig hat das Niveau der Vitalkräfte insgesamt merkbar zugenommen. Die Energiebilanz fällt höher aus als bei der Neutralprobe und ist insgesamt als positiv zu bewerten. Es ist in der Probe ein deutlicher Energieüberschuss vorhanden. Der menschliche Stoffwechsel wird durch die hohe Bioverfügbarkeit der Spurenelemente und den Energieüberschuss positiv angeregt und unterstützt. Insofern ist die biologische Wertigkeit dieser Probe hier als hochwertig anzusehen. Es zeigen sich kaum Verdichtungszonen, die auf eine Ablagerungstendenz von Kalk oder anderen Mineralien hindeuten würden, wie sie bei der Neutralprobe zu sehen war. Deutlich ist daher, dass bei dieser Probe die technische Wasserqualität verbessert werden konnte. Kreuzförmige, verdichtete Winkelstrukturen treten im gesamten Bild nicht auf, so dass davon auszugehen ist, dass die Löslichkeit der Mineralien im Wasser deutlich gesteigert werden konnte. Größere Kristalle können ausfallen und Leitungen zusetzen. Die hier auftretenden kleinen Kristalle haben eine höhere Oberflächenbildung und neigen weniger zur Ausfällung. Dies bedeutet, dass technische Geräte mit dieser Wasserqualität gut betrieben werden können. Die technische Wasserqualität ist enorm gestiegen und die Verkalkungsgefahr ist auf ein Minimum reduziert worden. Dies bringt einen deutlichen Vorteil für den Verbraucher in Bezug auf die Wartung und Lebensdauer der von ihm verwendeten Geräte mit sich. Die Probe zeigt insgesamt eine harmonische Kristallstruktur, die auf ein qualitativ hochwertiges natürliches Wasser hinweist. Die Winkelstruktur nähert sich deutlich dem 60° Winkel an und ist z. T. sogar noch darunter angesiedelt. Es bilden sich vorwiegend sternartige Kristalle aus, wie sie nur bei Quellwasserproben von hochwertiger Qualität zu finden sind. Die Bioverfügbarkeit der Mineralien ist so gut, dass das Wasser auch einen sinnvollen Beitrag zur Ernährung leisten kann und den Menschen mit lebenswichtigen

Spurenelementen versorgt. Die Probe ist insgesamt im oberen Feld der Benotungsskala anzusiedeln und zeigt eine naturnahe Qualität, wie sie sonst nur bei Quellwasser zu finden ist.

In Bezug auf mögliche Heilwirkungen oder organunterstützende Wirkungen treten folgende Hinweise auf:

Das mit der Harmonizer Card behandelte Wasser hat eine positive Wirkung auf die Organbereiche Niere und Leber. In Bezug auf die Niere kann eine bessere Fähigkeit der mit der Harmonizer Card behandelten Probe Giftstoffe zu binden und die Ausscheidungsfähigkeit des Organs zu unterstützen, als dies bei der Neutralprobe der Fall war. Es sollte daher beobachtet werden, ob Testpersonen schneller und besser ausscheiden, wenn Sie Harmonizer Card behandeltes Wasser trinken.

In Bezug auf die Leber kann ebenso festgestellt werden, dass die Entgiftungsfunktion besser durch die behandelte Probe unterstützt wird, als dies bei der Neutralprobe der Fall war.


Um die Heilwirkungen wissenschaftlich zu untermauern, müssten noch Probandentests durchgeführt werden.

Nähere Einzelheiten werden im Zusammenhang mit den Bildern geschildert.

1. Vollbild

40 - fache Vergrößerung

Probe: Symbioceuticals Harmonizer GmbH, Wasserprobe: Harmonizer Card

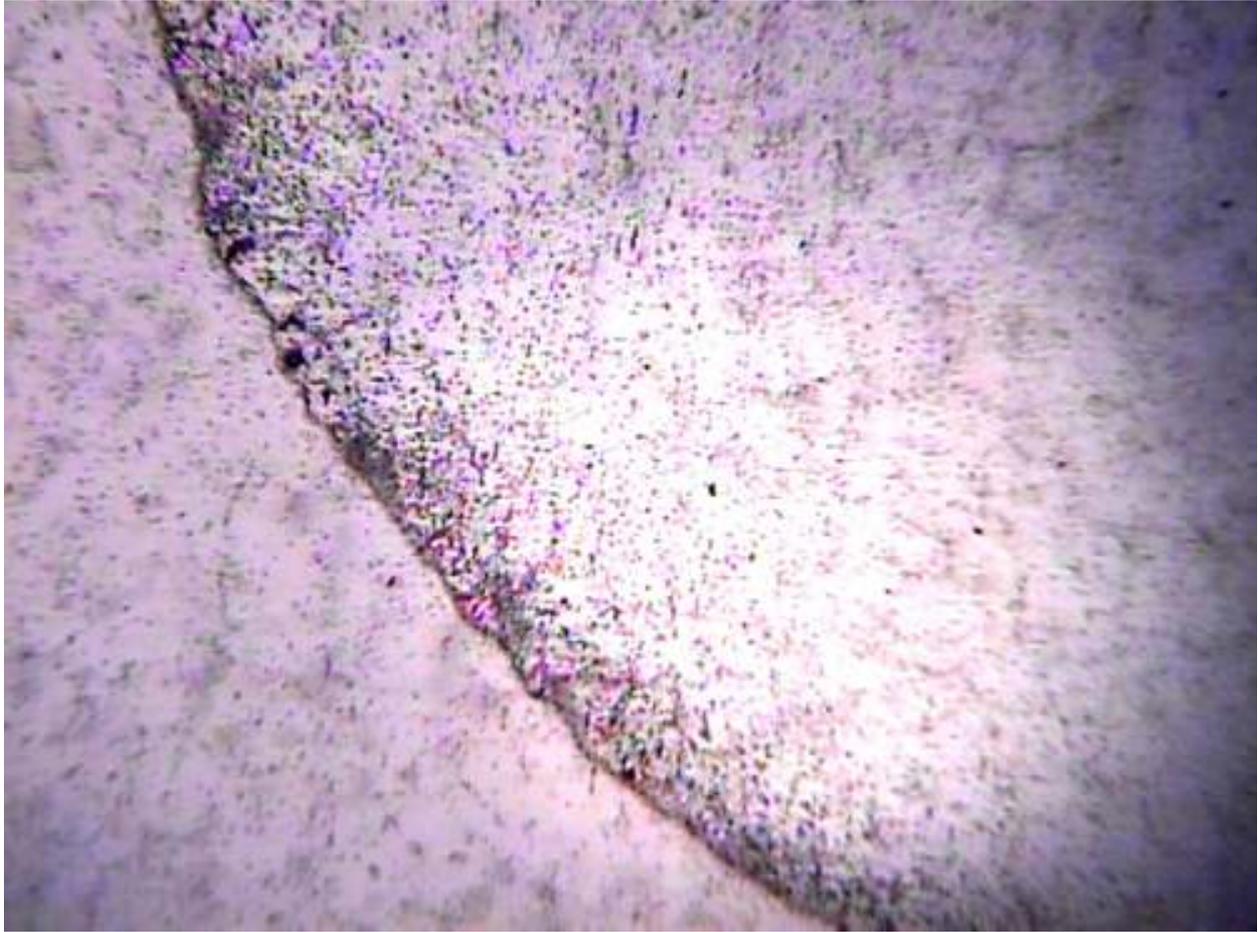


Im Vollbild zeigen sich sehr deutlich veränderte Kristallstrukturen gegenüber der Neutralprobe. 90° Winkelstrukturen, die auf Schadstoffinformationen hingedeutet haben, haben deutlich abgenommen. Es treten wesentlich weniger verdichtete Kristallstrukturen auf, was darauf hinweist, dass die technische Wasserqualität positiv beeinflusst wurde. Die Veränderungen der Winkelstrukturen der Kristalle deuten jedoch auf einen stark qualitätsverbessernden Effekt in biologischer Hinsicht hin. Gleichzeitig treten keinerlei kristallfreien Zonen auf, so dass davon auszugehen ist, dass in der Probe nach der Anwendung des Wasseraufbereitungsgerätes Harmonizer Card der Firma Symbioceuticals Harmonizer GmbH eine hohe Energiedichte vorhanden ist. Solche Strukturen sind sonst ein Ausdruck eines vitalkräftigen hochwertigen Quellwassers, welches aus natürlichen Zusammenhängen stammt. Die Degeneration des Wassers durch Fehlbehandlung, wie sie bei Leitungswasser häufig wahrzunehmen ist, tritt hier nicht auf.

2. Halbbild

100 - fache Vergrößerung

Probe: Symbioceuticals Harmonizer GmbH, Wasserprobe: Harmonizer Card

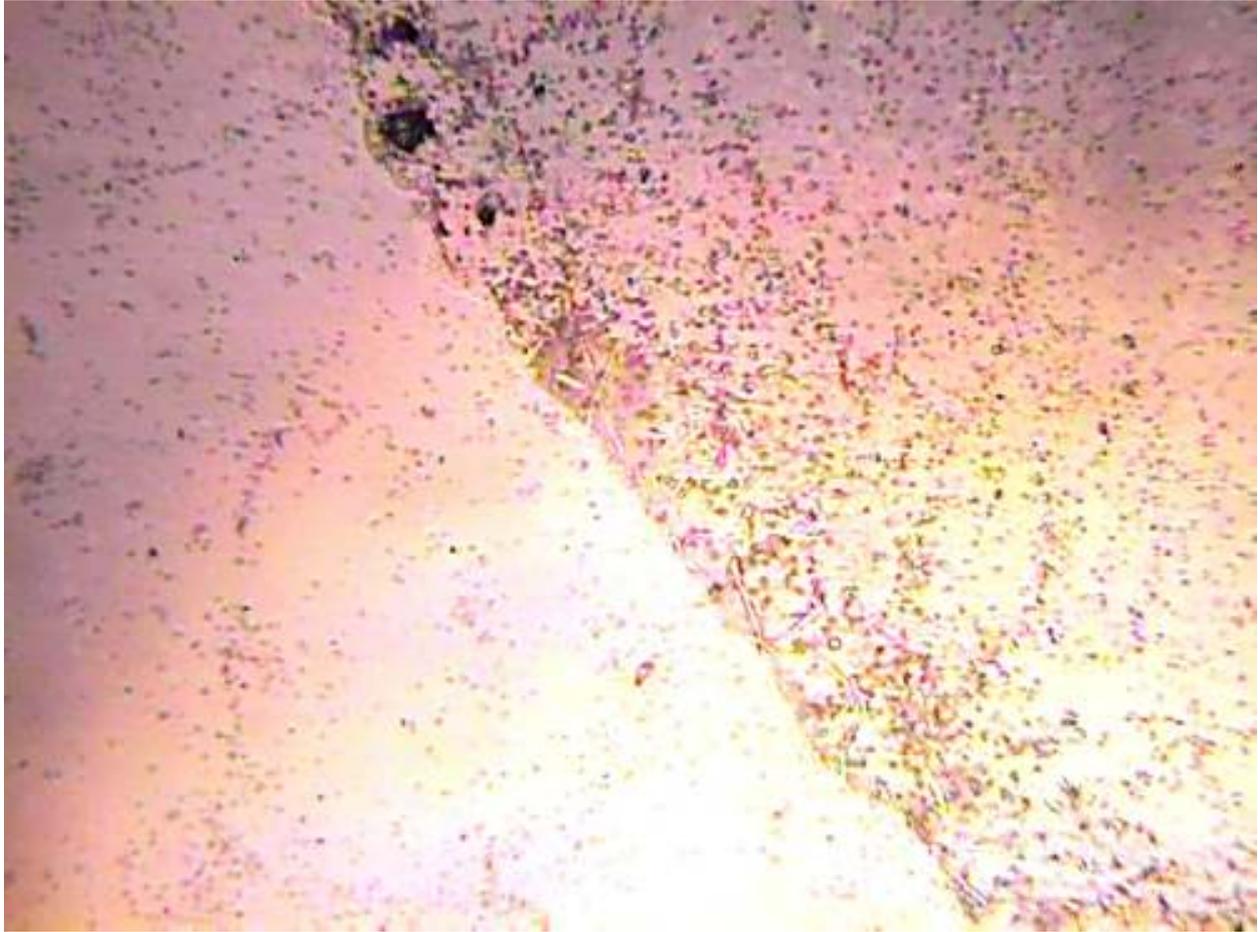

Im Halbbild sind die feingefiederten Kristalle noch einmal wesentlich deutlicher zu sehen. Die Formbildung ist sternförmig, was nur bei natürlichen Quellwässern zu beobachten ist. Solche Formbildungen treten nur auf, wenn das Energiepotential ein hohes Niveau erreicht hat und die Probe viele Vitalkräfte beinhaltet. Die Winkelkonfigurationen nähern sich dem 60° Winkel an und sind z. T. auch darunter angesiedelt, was ebenso auf eine hochwertige natürliche Wasserqualität hindeutet. Die Winkelkonfigurationen sind jedoch nicht so ausgebildet, dass es sich um ein mineralstoffarmes Wasser handelt, das eher Mineralien aus dem Körper ausschwemmt, sondern das reichhaltige Angebot an gut bioverfügbaren Mineralien ist in vollem Umfange vorhanden.

3. Großbild

400 - fache Vergrößerung

Probe: Symbioceuticals Harmonizer GmbH, Wasserprobe: Harmonizer Card




Im Großbild zeigt sich eine gut ausgebildete sternförmige Kristallstruktur mit fast exakten 60° Winkeln. Sie ist Garant für eine hohe Trinkwasserqualität, bei der das Wasser als Lebensmittel zur Versorgung mit Mineralien und Spurenelementen gut geeignet ist. Solche Kristallstrukturen traten in der Neutralprobe gar nicht auf, so dass dies auf die Wirksamkeit des Aufbereitungsgerätes Harmonizer Card zurückzuführen ist. Die hohe Oberflächenbildung deutet auf eine gute Löslichkeit der Mineralien, die auch etwas die technische Wasserqualität verbessert. Hauptsächlicher Wirkungskreis ist jedoch die Verbesserung der biologischen Wasserqualität auch in Form der Aufwertung der Mineralien hinsichtlich ihrer Bioverfügbarkeit.

Zusammenfassung:

Probe: Symbioceuticals Harmonizer GmbH, Wasserprobe: Harmonizer Card

Bildvergleich mit der Neutralprobe:

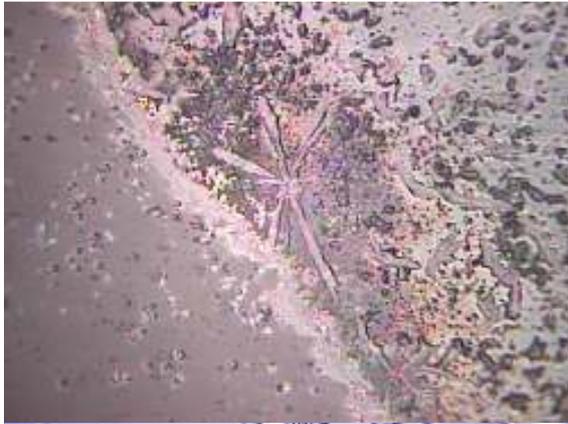

Probe: Harmonizer Card, 400 fach vergrößert




Probe: Neutralprobe Bottighofen, 400fach vergrößert

Bei dieser Wasserprobe handelt es sich um eine hochwertige natürliche Wasserqualität, die mit ihrer positiven Energiebilanz den Verbraucher gut zu beleben vermag. Keine schädlichen Einflüsse in Form von Schadstoffinformationen oder Schadstoffen selbst sind zu erwarten, so dass es sich um eine sehr gute Trinkwasserqualität für den alltäglichen Gebrauch handelt. In diesem Falle scheint das Verfahren Harmonizer Card der Firma Symbioceuticals Harmonizer GmbH sehr positiv gewirkt zu haben und das Wasser noch einmal näher an die ursprüngliche Qualität herangeführt zu haben. Das Ausgangswasser der Gemeinde Bottighofen konnte durch die Anwendung des Verfahrens entscheidend verbessert werden. Dies ist deutlich zum Vorteil des Verbrauchers.

Um auf die medizinischen Wirkungen eingehen und um genauere Aussagen machen zu können, müssten allerdings weitere Studien in Zusammenhang mit Blutkristallanalysen betrieben werden, Dies ist im Rahmen dieser Studie leider nicht möglich.

Wir bewerten das System mit 2,0 und gut und weisen damit eine gut empfehlenswerte Trinkwasserqualität aus.

Herdwangen, den 15.06.2016



A. Schulz
(Untersuchungsleiter)